
Detal odprowadzenia wody do rynny
Wariant I z podcięciem

Skala
1:3

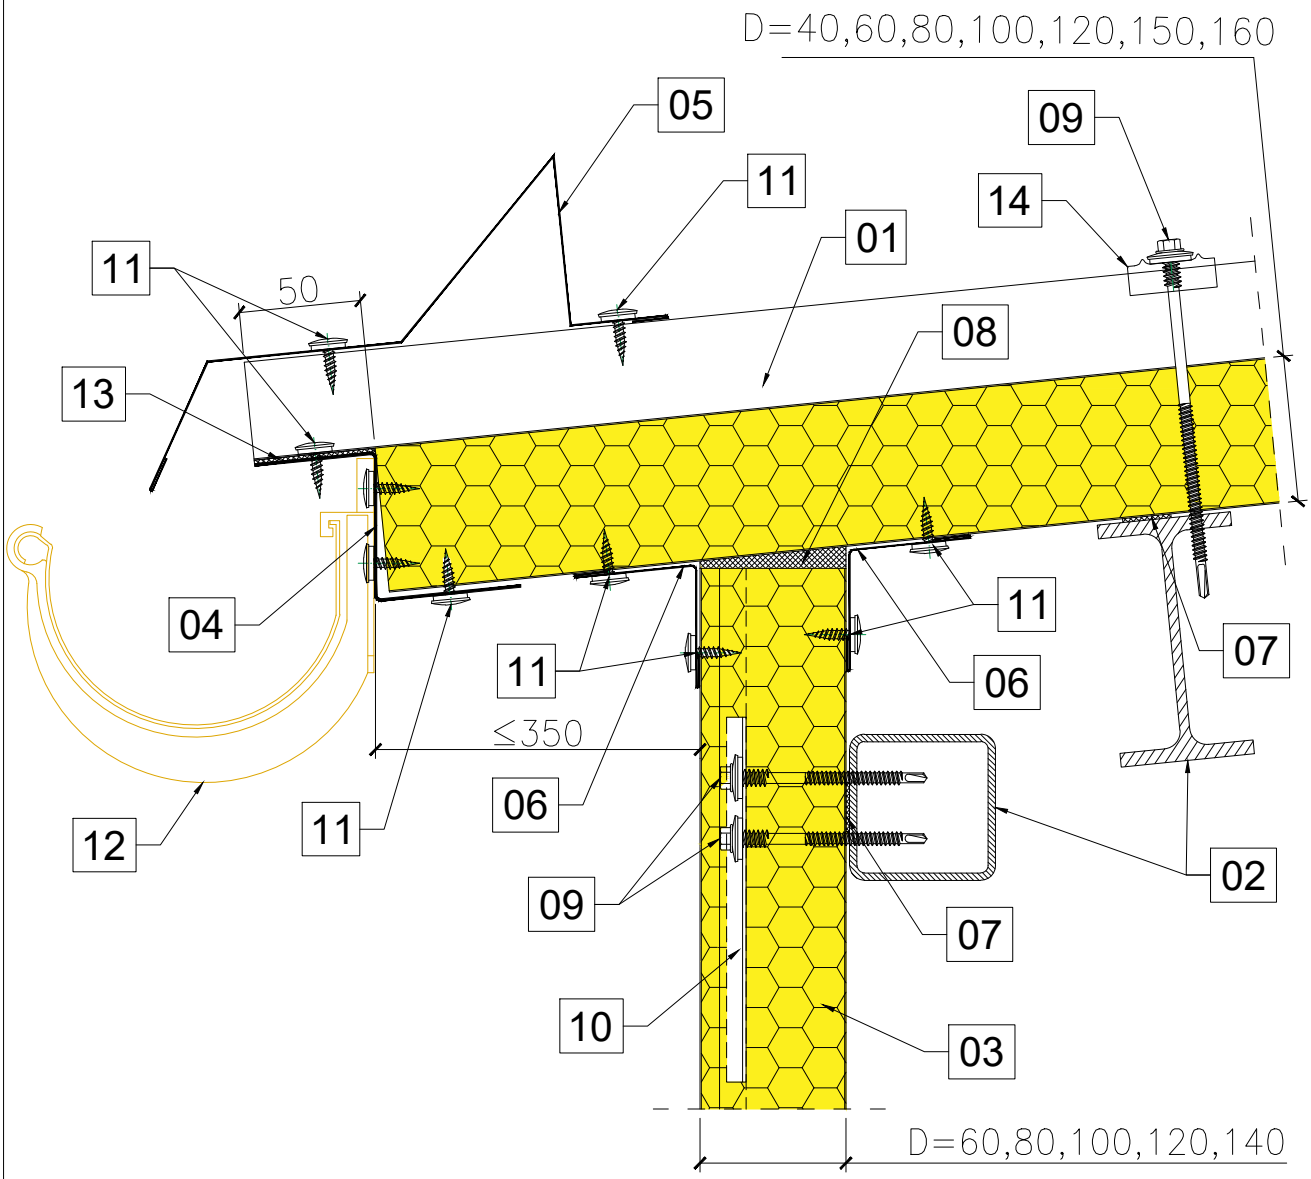

LEGENDA:
01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX** (krawędź podcięta na etapie produkcji)
02. Konstrukcja obiektu wg projektu konstrukcji
03. Płyta ścienna **GS insPIRe® U** lub płyta ścienna **GS insPIRe® S**
04. Zetownik podrynnowy **OB-26** (alternatywnie w wersji z blachy powlekanej montowany z dodatkowym płaskownikiem usztywniającym między plecami, a pianą PIR)
05. Bariera przeciwśniegowa **OB-27** (alternatywnie okapnik **OB-33****)
06. Obróbka narożna wewnętrzna **OB-02**
07. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna **(PES)***
08. Poliuretanowa pianka montażowa
09. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
10. Podkładka mocująca **PM1**
11. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład
12. Rynna
13. Taśma uszczelniająca butylowa szer. 50mm między blachą trapezową płyty, a obróbką OB-26
14. Kalotka - podkładka mocująca
*- element zalecany
**- zastosować w wersji nietypowej z obustronnym zafelcowaniem