
Detal łączenia płyt w kalenicy

Skala 1:3

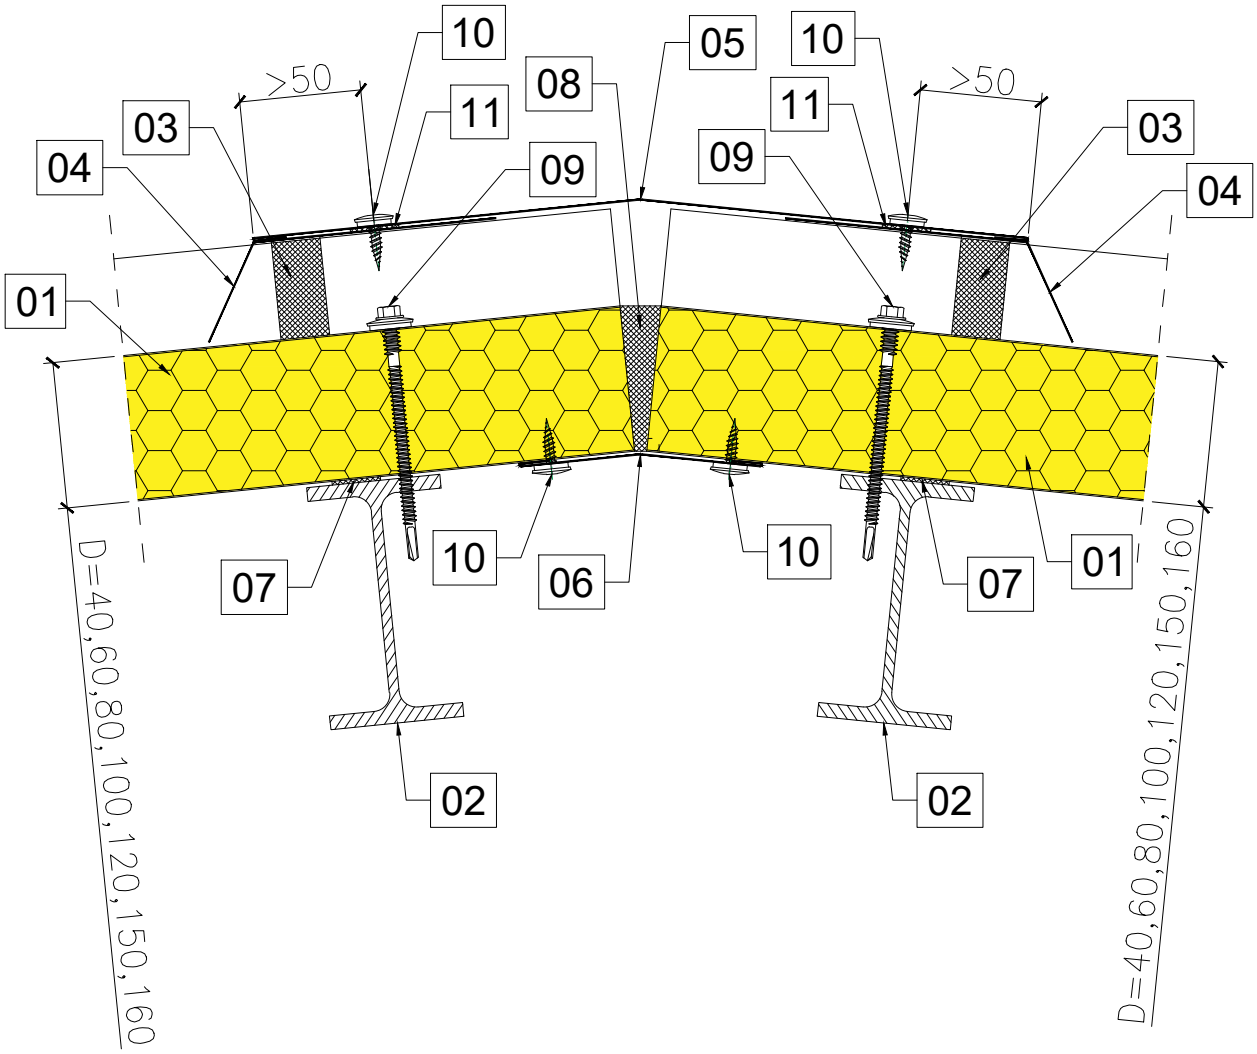

LEGENDA:

01. Płyta dachowa **GS insPIRe® D** lub **GS insPIRe® D MAX**
02. Płatew wg projektu konstrukcji
03. Uszczelka profilowana (PE)
04. Obróbka kalenicowa grzebieniowa OB-28
05. Obróbka kalenicowa górna OB-22** - pod obróbką zastosować taśmę kalenicową
06. Obróbka kalenicowa dolna OB-23
07. Taśma uszczelniająca polietylenowa, samoprzylepna (PES)*
08. Poliuretanowa pianka montażowa
09. Łącznik samowiercący do mocowania płyt warstwowych
10. Łącznik wiercący 4,8x23 ze szpicem wiercącym, drobnym gwintem oraz z podkładką z nawulkanizowanym EPDM do mocowania metalowych płaskich i profilowanych blach na zakład ***
11. Taśma uszczelniająca butylowa - układana przy krawędzi obróbki kalenicowej górnej OB-22

*- element zalecany

**- stosować uszczelnienie z taśmy butylowej na łączeniu (zakładach) obróbek kalenicowych górnych oraz unikać zakładów tych obróbek nad zamkami płyt warstwowych (nad podłużnymi stykami płyt warstwowych)

***- nie stosować łączników wiercących w zamkach płyt warstwowych (w miejscu podłużnych styków płyt warstwowych)